
Índice

IR000221.IS2	3
IR000222.IS2	4
IR000224.IS2	5
IR000226.IS2	6


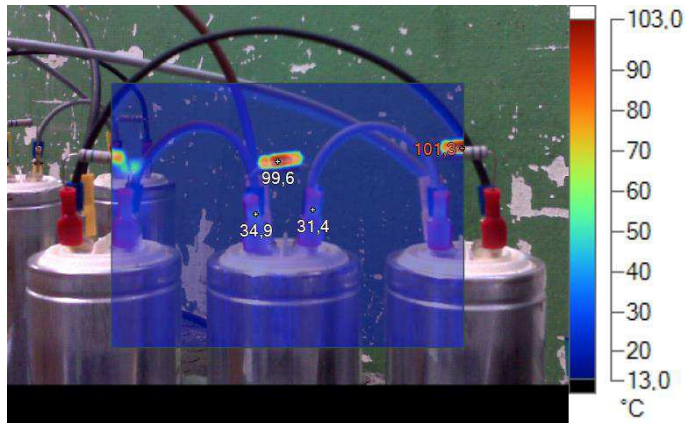


Imagen de luz visible

IR000221.IS2

30/04/2013 12:05:23

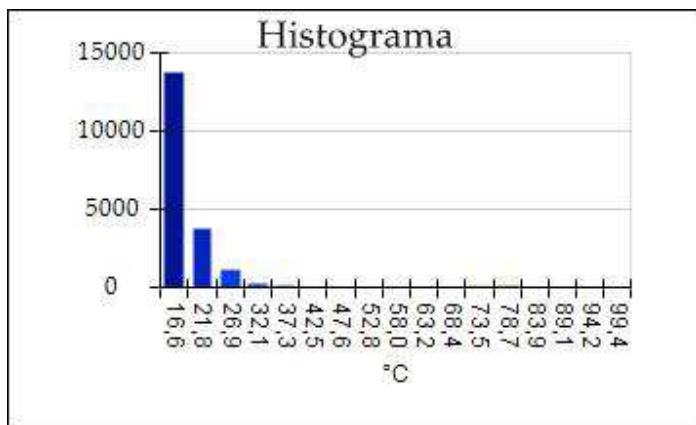

Gráfico

Información de la imagen

Emisividad	0,95
Temperatura promedio	18,6°C
Rango de la imagen	14,3°C a 101,3°C
Modelo de cámara	Ti10
Número de serie de la cámara	Ti10-11020630
Fabricante	Fluke
Descripción de la lente	20mm
Hora de la imagen	30/04/2013 12:05:23
Rango de calibración	-25,0°C a 125,0°C

Marcadores de la imagen principal


Nombre	Temperatura	Emisividad
RESISTENCIA 1	101,3°C	0,95
RESISTENCIA 2	99,6°C	0,95
CONECTOR 1	31,4°C	0,95
CONECTOR 2	34,9°C	0,95



Imagen de luz visible

IR000222.IS2

30/04/2013 12:06:34

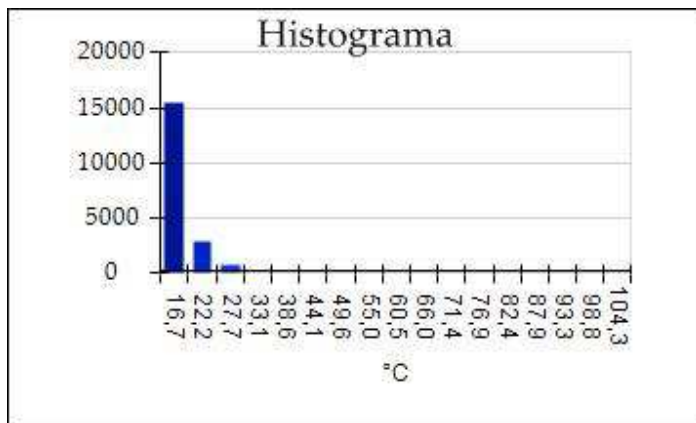

Gráfico

Información de la imagen

Emisividad	0,95
Temperatura promedio	18,5°C
Rango de la imagen	14,4°C a 106,6°C
Modelo de cámara	Ti10
Número de serie de la cámara	Ti10-11020630
Fabricante	Fluke
Descripción de la lente	20mm
Hora de la imagen	30/04/2013 12:06:34
Rango de calibración	-25,0°C a 125,0°C

Marcadores de la imagen principal

Nombre	Temperatura	Emisividad
RESISTENCIA 1	106,6°C	0,95
RESISTENCIA 2	102,7°C	0,95
CONECTOR 1	24,9°C	0,95
CONECTOR 2	25,1°C	0,95
CONECTOR-RESISTENCIA 1	26,2°C	0,95
CONECTOR-RESISTENCIA 2	26,3°C	0,95


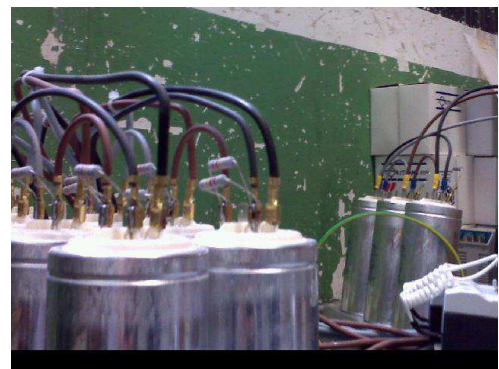


Imagen de luz visible

IR000224.IS2

30/04/2013 12:14:51

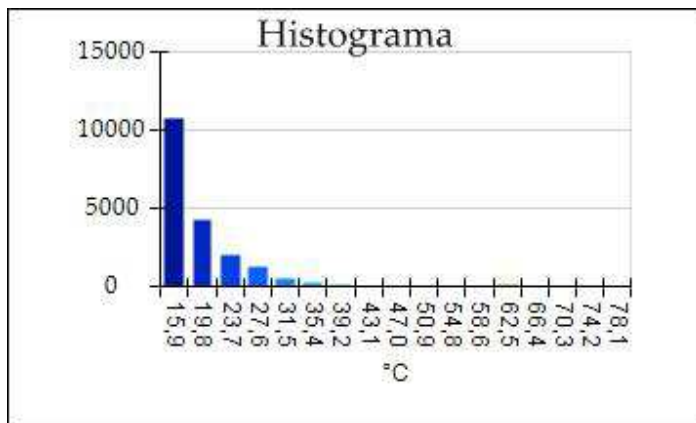

Gráfico

Información de la imagen

Emisividad	0,95
Temperatura promedio	19,4°C
Rango de la imagen	14,4°C a 79,7°C
Modelo de cámara	Ti10
Número de serie de la cámara	Ti10-11020630
Fabricante	Fluke
Descripción de la lente	20mm
Hora de la imagen	30/04/2013 12:14:51
Rango de calibración	-25,0°C a 125,0°C

Marcadores de la imagen principal

Nombre	Temperatura	Emisividad
RESISTENCIA 1	79,7°C	0,95
RESISTENCIA 2	76,6°C	0,95
CONECTOR 1	37,5°C	0,95
CONECTOR 2	39,8°C	0,95


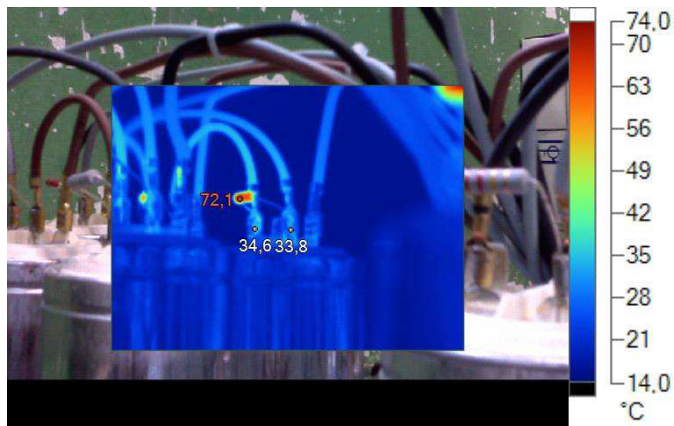


Imagen de luz visible

IR000226.IS2

30/04/2013 12:16:24

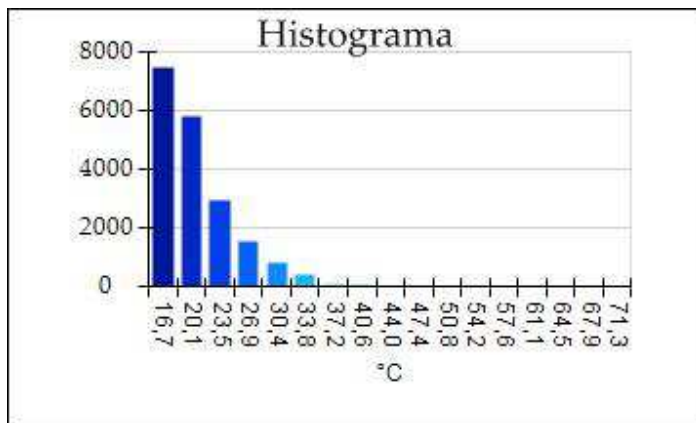

Gráfico

Información de la imagen

Emisividad	0,95
Temperatura promedio	20,7°C
Rango de la imagen	15,3°C a 72,1°C
Modelo de cámara	Ti10
Número de serie de la cámara	Ti10-11020630
Fabricante	Fluke
Descripción de la lente	20mm
Hora de la imagen	30/04/2013 12:16:24
Rango de calibración	-25,0°C a 125,0°C

Marcadores de la imagen principal

Nombre	Temperatura	Emisividad
RESISTENCIA	72,1°C	0,95
CONECTOR 1	33,8°C	0,95
CONECTOR 2	34,6°C	0,95